



床付



砕石 $t=100\text{mm}$ 転圧



防湿フィルム $t=0.15$ 敷き



フィルム重ね巾 $\geq 15\text{cm}$ 以上



捨てコンクリート $t=50\text{mm}$
墨出し

吉村紳 一級建築士事務所



FG1
 上端筋:2-D13
 下端筋:2-D13
 STP:D10@200
 腹筋:1-D10



FG1a
 上端筋:3-D13
 下端筋:4-D13
 STP:D10@200
 腹筋:1-D10



FG2
 上端筋:2-D13
 下端筋:2-D13
 STP:D10@200
 腹筋:1-D10



FG4
 上端筋:2-D13
 下端筋:2-D13
 STP:D10@200
 腹筋:1-D10

吉村紳 一級建築士事務所



FG5

上端筋:2-D13
下端筋:2-D13
STP:D10@200
腹筋:1-D10



FG6

上端筋:2-D13
下端筋:2-D13
STP:D10@200



FG6a

上端筋:3-D13
下端筋:3-D13
STP:D10@200



FG6b

上端筋:4-D13
下端筋:4-D13
STP:D10@200

吉村紳 一級建築士事務所



FG7
上端筋:2-D13
下端筋:2-D13
STP:D10@200



FG7a
上端筋:3-D13
下端筋:3-D13
STP:D10@200



FS1
主筋:D13@200シングルクロス



使用鉄筋SD295A
JIS規格品


吉村紳 一級建築士事務所



立ち上がりかぶり厚さ=40mm以上



地中梁かぶり厚さ=60mm以上

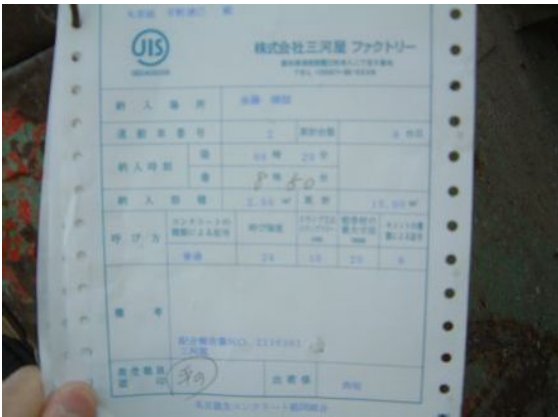

基礎コンクリート
強度 FC=24N/mm2
スランプ値 18cm
粗骨材最大寸法25mm


吉村紳 一級建築士事務所



基礎コンクリート打設



立ち上がり型枠 幅=150mm

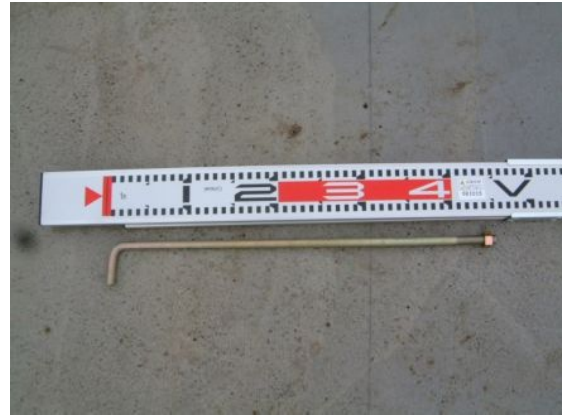

土台固定用アンカーボルトM12



立ち上がりコンクリート
強度 FC=24N/mm²
スランプ値 18cm
粗骨材最大寸法25mm

吉村紳 一級建築士事務所



基礎出来型



立ち上がり巾=150mm



立ち上がり高さ=土間スラブより406mm



X0-Y1



X1-Y1



X3.5-Y1



X10-Y1



X10-Y2



X0-Y6



X10-Y5



X10-Y6

吉村紳 一級建築士事務所



X9-Y10



X7-Y10



X9-Y11



X9-Y14



X8-Y14



X6-Y15



X5-Y15



X4-Y15

吉村紳 一級建築士事務所



X3-Y15



X0.5-Y15



X-O.5-Y15



X4-Y7



X1-Y7



X1-Y6

吉村紳 一級建築士事務所



基礎ハッキン敷設



土台 : 105 × 105



土台 : 105 × 105

吉村紳 一級建築士事務所



管柱:スギ集成材105×105



スギ集成材:強度E65-F255
F☆☆☆☆



通し柱:ヒノキ135×135



梁接合部羽子板ボルト固定



通し柱+胴差し接合部



屋根下地:垂木 45×45@455

吉村紳 一級建築士事務所



床板固定用釘:N75



床構造用合板N75@150固定



構造用合板t=28mm

吉村紳 一級建築士事務所



X0.5-Y15柱頭 HD15



X0.5-Y15柱脚 HD15



-X0.5-Y15柱脚 HD20



X6-Y15柱脚 HD20×2



X5-Y15柱脚 HD20



X5-Y15柱頭 HD20



X4-Y15柱頭 HD20



X4-Y15柱脚 HD20



X3-Y15柱脚 HD20




X8-Y14柱脚 HD20



X8-Y14柱頭 HD20



X9-Y14柱脚 HD20×2



X9-Y10.5柱脚 HD15



X9-Y10.5柱頭 HD15



X9-Y10柱脚 HD25



X9-Y10柱頭 HD25



X7-Y10柱脚 HD15



X7-Y10柱頭 HD15



X10-Y6柱脚 HD20 × 2



X10-Y5柱脚 HD20



X10-Y5柱頭 HD20



X10-Y1柱脚 HD35



X3.5-Y1柱脚 HD15



X3.5-Y1柱頭 HD15



X1-Y1柱脚 HD25



X1-Y1柱頭 HD25



X0-Y1柱脚 HD20 x 2



X0-Y2柱脚 HD20



X0-Y2柱頭 HD20



X0-Y6柱脚 HD35



X2-Y6柱脚 HD20



X2-Y6柱頭 HD20



X2-Y7柱脚 HD15



X2-Y7柱頭 HD15



X4-Y7柱脚 HD15



X4-Y7柱頭 HD15

吉村紳 一級建築士事務所



X3-Y15柱頭 HD20

吉村紳 一級建築士事務所



-X0.5-Y9柱頭 HD15



-X0.5-Y15柱頭 HD15



X6-Y15柱頭 HD15



X9-Y14柱頭 HD15



X9-Y11柱頭 HD15



X9-Y1柱脚 HD15



X9-Y10柱頭 HD15



X10-Y5柱頭 HD15



X10-Y1柱頭 HD15



X5.5-Y1柱頭 HD15



X5.5-Y1柱脚 HD15



X10-Y6柱頭 HD20

吉村紳 一級建築士事務所



X0-Y1柱頭 HD20



X1-Y1柱頭 HD15



X0-Y6柱頭 HD15

吉村紳 一級建築士事務所



-X0.5通りY13-Y14間
45×90シングル



-X0.5通りY14-Y15間
45×90シングル



Y15通り-X0.5-X0.5間
45×90シングル



Y15通りX3-X4間
45×90ダブル



Y15通りX5-X6間
45×90ダブル



X6通りY14-Y15間
45×90シングル



-X0.5通りY10.5-Y12間
45×90シングル



Y14通りX8-X9間
45×90ダブル



X9通りY13.5-Y14
45×90シングル

吉村紳 一級建築士事務所



X9通りY10-Y11
45×90ダブル



Y10通りX8-X9
45×90ダブル



Y10通りX7-X8
45×90ダブル



Y11通りX5-X6
45×90シングル



Y12通りX5-X6
45×90シングル



X5通りY11-Y13
45×90シングル



X4通りY7-Y9
45×90シングル



Y7通りX1-X4
45×90シングル



X1通りY7-Y9
45×90シングル

吉村紳 一級建築士事務所



Y6通りX0-X1
45×90ダブル



X0通りY5-Y6
45×90シングル



X0通りY4-Y5
45×90シングル



X0通りY1-Y2
45×90ダブル



Y1通りX3-X4.5
構造用合板t=9、N50@150固定



Y1通りX7.5-X8.5
構造用合板t=9、N50@150固定



Y1通りX8.5-X10
構造用合板t=9、N50@150固定



X10通りY5-Y6
構造用合板t=9、N50@150固定



X10通りY1-Y2
構造用合板t=9、N50@150固定

吉村紳 一級建築士事務所



Y1通りX0-X1
構造用合板 $t=9$ 、N50@150固定



X10通りY1-Y2
構造用石膏ボード $t=12.5$



Y1通りX8.5-X9
構造用石膏ボード $t=12.5$



Y1通りX7.5-X8.5
構造用石膏ボード $t=12.5$



Y1通りXX3-X4.5
構造用石膏ボード $t=12.5$



構造用石膏ボード
A種 $t=12.5\text{mm}$



N50@150固定



構造用合板 $t=9.0\text{mm}$



Y5通りX8.5-X10
45×90シングル



Y5通りX6-X7
45×90シングル



X10通りY5-Y6
45×90シングル+構造用合板t9



X5通りY3-Y5
45×90シングル



X0通りY1-Y2
45×90シングル



X0通りY5-Y6
45×90シングル



Y10.5X8-X9
45×90シングル



X0通りY5-Y6
45×90シングル



-X0.5通りY9-Y10.5
45×90シングル



-X0.5通りY13-Y14
45×90シングル



-X0.5通りY14-Y15
45×90シングル



Y15通り-X0.5-X0.5
45×90シングル



Y15通りX3-X4
45×90シングル



Y15通りX5-X6
45×90シングル



Y14通りX8-X9
45×90シングル



X9通りY13.5-Y14
45×90シングル



Y12通りX8-X9
45×90シングル

吉村紳 一級建築士事務所



Y1通りX4.5-X5.5
構造用合板t=9、N50@150固定



Y1通りX7.5-X8.5
構造用合板t=9、N50@150固定



Y1通りX8.5-X10
X10通りY1-Y2
構造用合板t=9、N50@150固定

吉村紳 一級建築士事務所




屋根防水アスファルトルーフィング敷き



立ち上がり部分H=250mm以上確保



玄関底部分アスファルトルーフィング

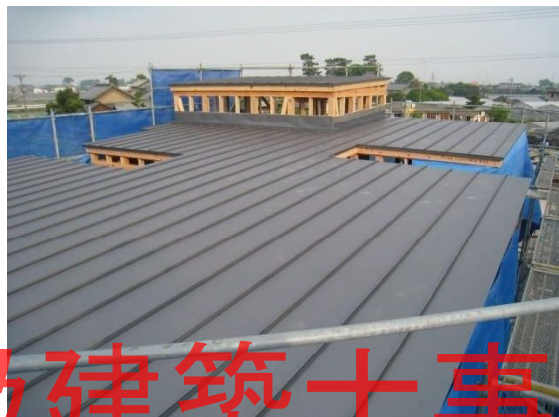

屋根葺き材:ガルバリウム鋼板張り

吉村紳 一級建築士事務所



立ち上がり部分外壁防水シート張り



外壁透湿防水シート張り



開口部廻り防水テープ固定



外壁サイディング厚10mm金物固定

吉村紳 一級建築士事務所



壁・天井断熱材:グラスウール $t=100\text{mm}$




壁断熱材:グラスウール $t=100\text{mm}$



内壁石膏ボード=12.5mm張り



壁下地パテ処理

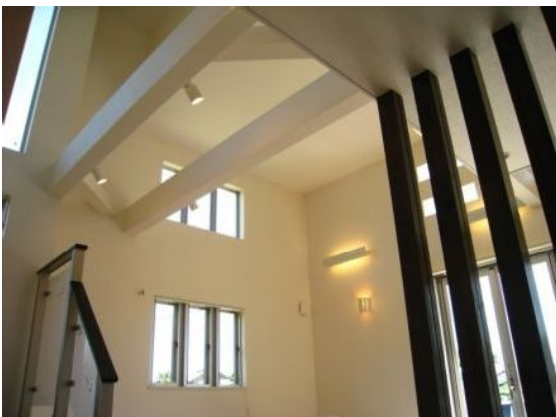

壁・天井クロス貼り完了